

IKP / 30.06.2022  
m. Poloczek

**REMONDIS®**

WORKING FOR THE FUTURE

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. // ul. Górnosińska 2 // 44-180 Toszek // Polska

L.Dz./1447/BP/2022

Urząd Miejski w Toszku  
Biuro Obsługi Interesanta  
W P L Y N Ę Ł O:  
29.06.2022  
L.dz. 8523 zał.  
Podpis


Toszek, dnia 28.06.2022 r.

**Gmina Toszek  
ul. Bolesława Chrobrego 2  
44-180 Toszek**

Dot. Pisma znak ORG.0003.1.8.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. w odpowiedzi na ww. pismo wyjaśnia, że stacja wodociągowa Kotulin zapewnia zaopatrzenie w wodę na cele socjalno-bytowe dla mieszkańców sołectwa Kotulin. W normalnych okresach poboru zużycie wody na ten cel nie przekracza przeciętnie 80 m<sup>3</sup>/dobę. W dniach od 17 do 18 czerwca 2022 r. w związku z wystąpieniem wysokim temperatur powietrza, zaobserwowano znaczny wzrost zużycia wody (ponad 150 m<sup>3</sup>/dobę), wynikający przede wszystkim z podlewania ogródków i napełniania basenów. Zaistniała sytuacja była powodem przerwy w dostawie wody jaka nastąpiła w godzinach 20:30 – 24:00 18 czerwca br.

Poniższy wykres przedstawia zużycie wody w m<sup>3</sup>/h w okresie od 12 do 20 czerwca br.

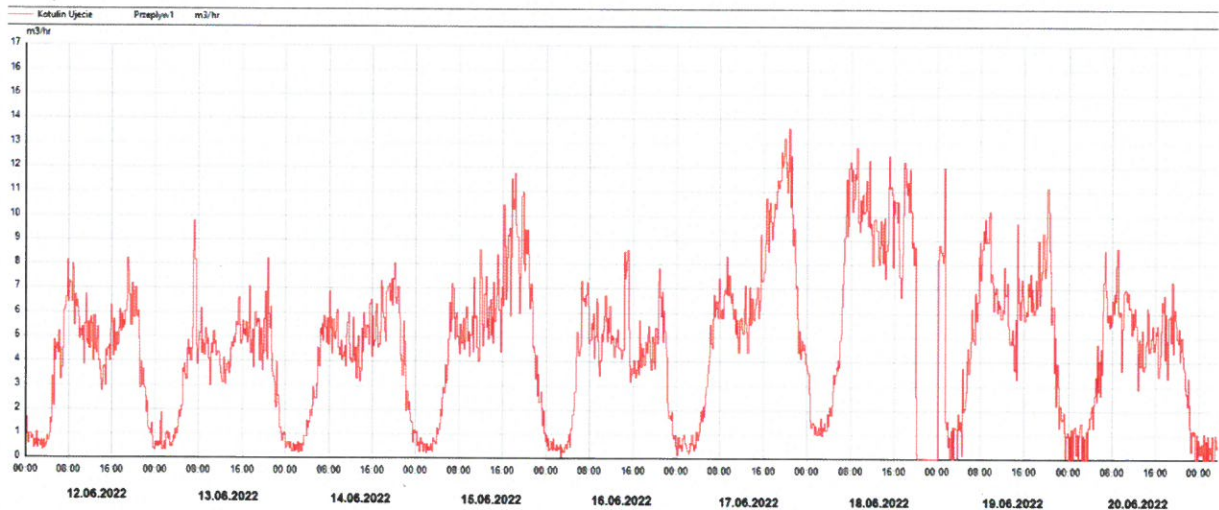

W związku z obniżoną wydajnością ujęcia w Kotulinie, Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji obejmującej wykonanie dwóch nowych studni głębinowych wraz z likwidacją obecnych. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie nowych urządzeń wodnych stała się ostateczna z dniem 17 maja br. Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest na przełomie sierpień/wrzesień br. Do czasu wykonania nowych studni głębinowych, Spółka prowadzi wzmożony nadzór na ujęciu i podejmuje działania, tj. uzupełnianie zbiorników wody zapasowej z innych ujęć, w celu uniknięcia podobnej sytuacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Poloczek